




## Inkopplingsanvisning för branddörrenhet BDE-02

- Montera aggregatet fritt. Minst 50mm på varje sida.
- Anslut först 230V AC
- Lysdiod för 24VDC tänds.
- Anslut IN1 till brandlarmscentral eller annan styrutrustning
- Anslut utgångar.
- Löser sekundärsäkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Sekundärsäkringarna är gemensam för alla utgångarna ( UT 1-4 ).
- Utgång 4 har ca 3 sekunders fördröjning

DATA	
Inspänning	230VAC
Utspanning	27,3VDC +/- 1% max 2A
Utgångar	3st + 1st fördröjd
Ingång	24VDC 5 kohm (IN1)

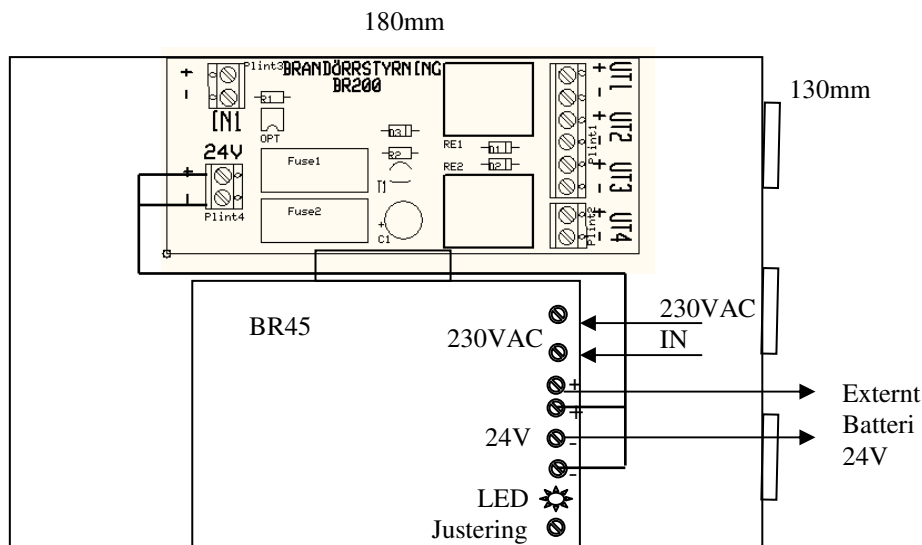

Säkring	
F1,F2	Sekundärsäkringar 2 AT